


**Rapport annuel 2017
de fonctionnement de la station d'épuration de
CONTREVOZ - Préveyzieu (060901116005)**

1. Données générales station

Maître d'ouvrage :	Commune de Contrevoz
Exploitant :	Commune de Contrevoz
Constructeur :	SAUR - FRANCE
Technicien référent :	Monsieur François VUILLAUME

Commune d'implantation :	Contrevoz
Date de la mise en service :	01/07/2014
Capacité constructeur :	80 EH (4,80 kg DBO ₅ /j)
Débit nominal (temps sec) :	132 m ³ /j
Type de traitement :	Filtres plantés de roseaux

2. Synoptique de l'unité de traitement

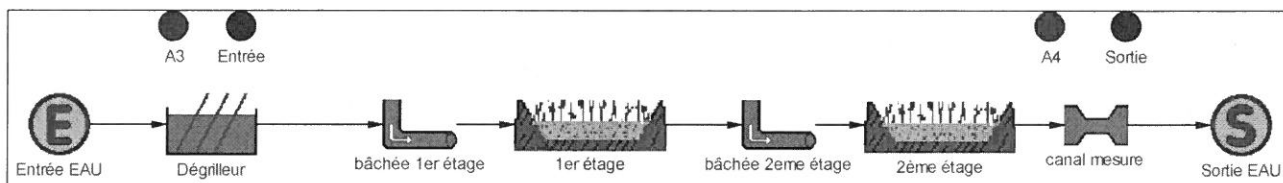

3. Exigences réglementaires station

Paramètres	Concentrations maximales (mg/l)
MES	
DCO	200
DBO ₅	35

4. Visites et tests réalisés au cours de l'année 2017

4.1 Interventions du SATESE

NOMBRE DE VISITES

Visite avec analyses :	1
------------------------	---

VISITES AVEC ANALYSES

Date	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	NTK (mg/l)
04/09	7	53	11	22,4

5. Conclusion

La qualité des effluents traités est correcte.

Le fonctionnement général est satisfaisant.

La station est très bien entretenue.

